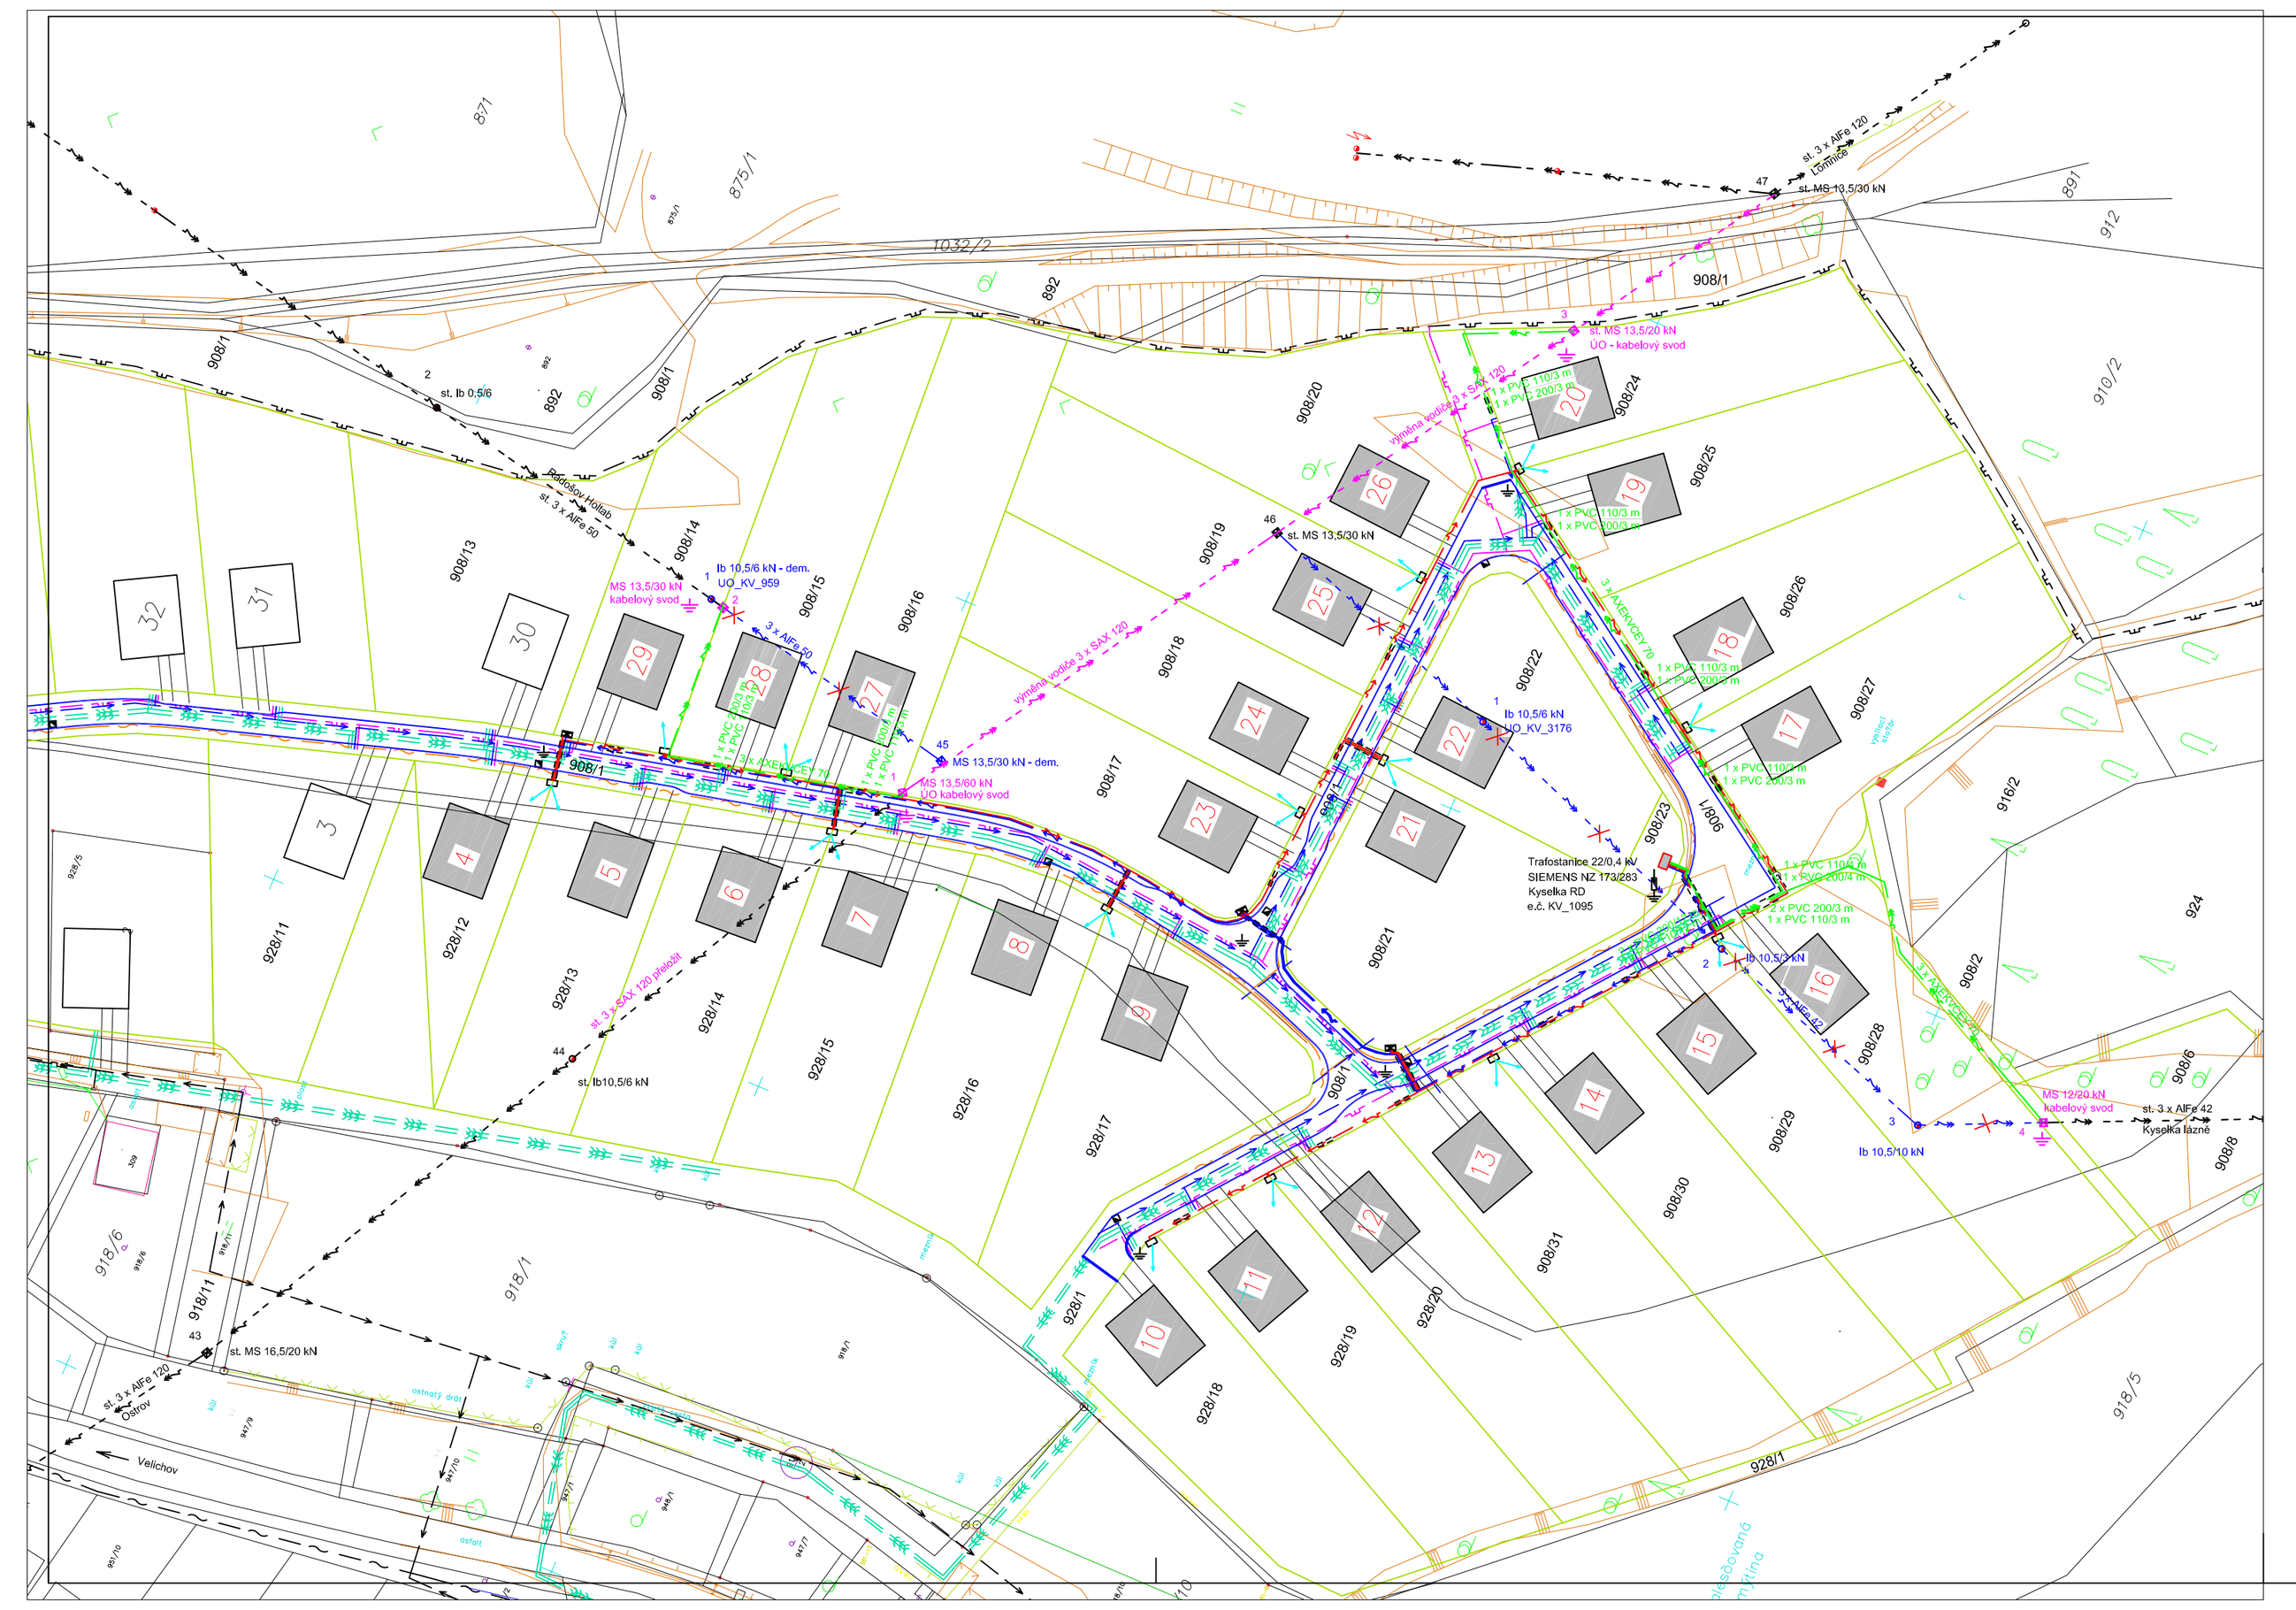

RADOŠOV

LEGENDA :

Projektovaná vedení v akci IZ-12-0000024 :

- Projektovaná přeložka vedení VN
- Projektovaný kabel VN
- Stávající vedení VN
- Demontáž vedení VN

Projektovaná vedení v akci IV-12-0004359 :

- Projektovaný kabel NN, AXKE-J 4 x 120
- Projektovaný kabel NN, AXKE-J 4 x 150
- Projektovaná kabelová skříň

Připojované objekty označeny červenými čísly

Stávající sítě :

- Projektovaná kanalizace
- Projektovaný vodovod
- Projektovaný plynovod
- Projektovaný sdělovací kabel
- Stávající sdělovací kabel
- Stávající plynovod STL
- Stávající vodovod

Před zahájením zemních prací nutno vytýčit všechna podzemní zařízení

SOUSTAVA : 3, 50 Hz, 22 KV/IT

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM PROVEDENA DLE PNE 330000-1

PRO ZAŘÍZENÍ VN : ZEMNĚNÍM

NÁNRAZOVÁ OBLAST STŘEDNÍ

Vypracoval: ING. FRANĚK	Zodp. proj.: ING. FRANĚK	ING. ZDENĚK FRANĚK Projektování elektrických zařízení 360 04 Karlovy Vary, U Trati 8 tel. 353 228 604 IČ 44665474		
Obec: RADOŠOV	Kraj: KARLOVARSKÝ			
Objednatel: ČEZ Distribuce a.s. Děčín		Číslo zakázky:	IZ-12-0000024	
Akce: KYSELKA RADOŠOV, ERART COMPANY PŘELOŽKA VN		Datum:	7.2011	
		Stupeň PD:	DUR	
		Formát:	3 x A4	
		Měřítko:	1 : 1 000	
Název přílohy: SITUACE		Číslo přílohy: D2	Souprava:	